

今夏の電力需給対策について (案)

平成24年5月18日

電力需給に関する検討会合／エネルギー・環境会議事務局


今夏の需給ギャップの見込み

(参考)2011年夏の需給ギャップ
(節電目標判断時)

2012年 需給検証委員会 今夏需給ギャップ見込み
(2010年猛暑の需要実績から、経済影響、定着節電分を加味した需要想定に基づく需給ギャップ)

※予備率3%加味

※随時調整契約込
※水色は予備率3%加味の数字

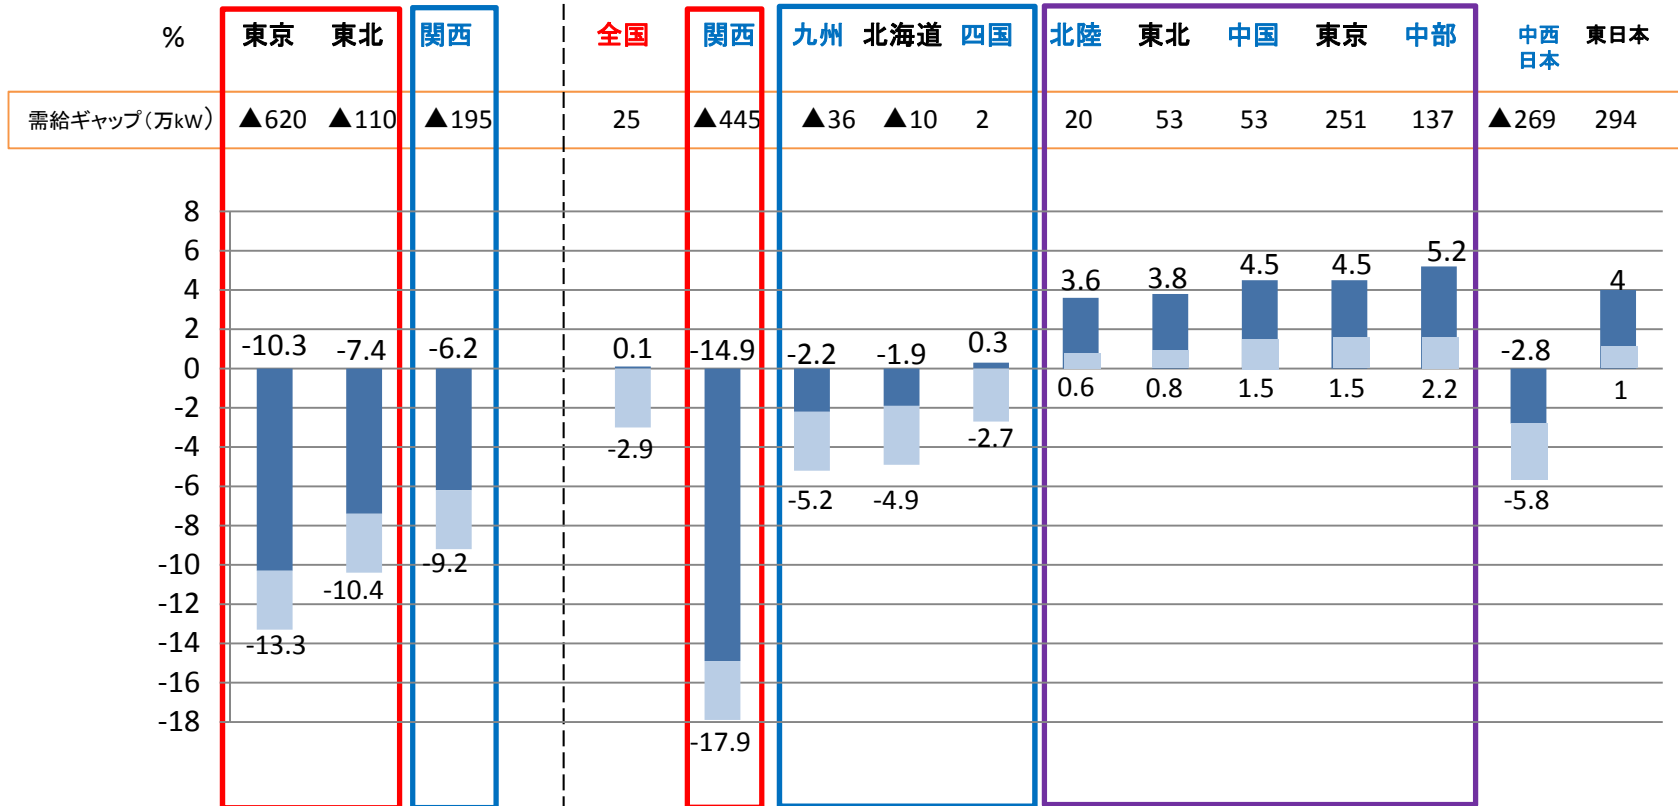

使用制限令 ▲15% 節電要請 ▲10%

実績	東京	東北	関西
大口	▲27%	▲18%	▲9%
小口	▲19%	▲17%	▲10%
家庭	▲11%	▲18%	▲4%

2010年
最大需要
との比較



昨夏の東京電力で想定された以上の電力不足のおそれ

今夏の需給対策

○:実施

△:準備

✕:実施しない

	関西	九州	北海道	四国	中部	北陸	中国	東京	東北	
供給予備率										
【需給検証委報告】	▲14.9%	▲2.2%	▲1.9%	0.3%	5.2%	3.6%	4.5%	4.5%	3.8%	
カッコ:予備率3%を含む数値	(▲17.9%)	(▲5.2%)	(▲4.9%)	(▲2.7%)	(2.2%)	(0.6%)	(1.5%)	(1.5%)	(0.8%)	
【2010年需要実績比】	▲18.4%	▲12.1%	▲4.3%	▲1.7%						
カッコ:予備率3%を含む数値	(▲21.4%)	(▲15.1%)	(▲7.3%)	(▲4.7%)						
節電要請										
一般的節電要請 (定着節電の確保)	○ 確実な実施	○ 確実な実施	○ 確実な実施	○ 確実な実施	○ 確実な実施	○ 確実な実施	○ 確実な実施	○ 確実な実施	○ 確実な実施	
	(7/2-9/28の平日(8/13-15を除く))							9:00-20:00		
数値目標	▲20%	▲12%	○ ▲7%	✕ ▲5%						
	↓	↓	←	↓						
	○ ▲15%	○ ▲10%		○ ▲7%	○ ▲5%	○ ▲5%	○ ▲5%			
	期間 (期間内の平日 (8/13-15を除く))	7/2-9/7	7/2-9/7	7/23-9/7	7/2-9/7	7/2-9/7	7/2-9/7	7/2-9/7	—	—
	時間帯	9:00-20:00	9:00-20:00	9:00-20:00 [9/10-9/14 17:00-20:00]	9:00-20:00	9:00-20:00	9:00-20:00	9:00-20:00	—	—
使用制限令	✕	—	—	—	—	—	—	—	—	
万が一に備えた 計画停電	△ (準備を進める)	△ (準備を進める)	△ (準備を進める)	△ (準備を進める)	—	—	—	—	—	
早朝・夜の 一般的節電	早朝(7:00-9:00)と夜(20:00-25:00)の節電									
ライフライン・ 弱者・被災地等への配慮	○									
コスト上昇への対応	火力発電所の活用による燃料費増、国富流出に対応 (電力会社の経営効率化、○ 中期的な資源の安定獲得に向けた取組等)									