



冬季の節電メニュー (事業者の皆様) 北海道電力管内

| | |
|------------------------|------|
| ①今冬の節電へのご協力のお願い | P.1 |
| ②冬季の電力需要の特徴 | P.3 |
| ③業種別の節電メニューの例 | |
| ・ オフィスビル | P.4 |
| ・ 卸・小売店(百貨店、ドラッグストアなど) | P.7 |
| ・ 食品スーパー | P.9 |
| ・ 医療機関(病院、診療所など) | P.11 |
| ・ ホテル・旅館 | P.13 |
| ・ 飲食店(ファミレス、居酒屋など) | P.15 |
| ・ 学校(小中高) | P.17 |
| ・ 製造業 | P.19 |
| ・ 記載例 | P.21 |
| ④取組の例 | P.22 |
| ⑤冬季の節電に関する情報提供等 | P.23 |

平成 25 年 11 月
経 済 産 業 省

2013年度冬季の節電へのご協力のお願い

事業者の皆様への節電のご協力のお願い

2013年度冬季の電力需給は、直近の経済成長の伸び、企業や家庭における節電の定着などを織り込んだ上で、北海道電力管内でも安定供給に最低限必要とされる予備率3%以上を確保できる見通しです。他方、大規模な発電所のトラブルが発生した場合、安定供給ができない可能性が懸念されます。

政府、電力会社においては、引き続き供給力の確保に最大限の努力をして参ります。冬の寒さが厳しい北海道において、安定的に電気を供給するため、大変なご迷惑をおかけしますが、以下のとおり節電のご協力をお願い申し上げます。

節電をお願いしたい期間・時間・節電目標

○2010年度比▲6%以上の数値目標を伴う節電につきましては、以下の期間・時間帯においてご協力をお願いします。

12月9日（月）～3月7日（金） 16:00～21:00

○上記の期間・時間帯を除く12月2日（月）～3月31日（月）の8:00～21:00においても、数値目標を伴わない節電をお願いします。

| | | | | | |
|-------------------------|------|-------------------------|-----|-------------------------|------|
| 12/2 | 12/6 | 12/9 | 3/7 | 3/10 | 3/31 |
| 8:00～21:00 数値目標なしの節電 | | 8:00～16:00 数値目標なしの節電 | | 8:00～21:00 数値目標なしの節電 | |
| | | 16:00～21:00 6 | | | |

※土日・休日及び年末年始（12/30～1/3）を除きます。

※北海道電力管内にて節電をお願いする期間・時間帯において、それぞれの需要家の2010年度の使用最大電力（kW）の値等を目安とした基準からの節電をお願いします。

※数値目標なしの節電については、一つの目安として定着節電として見込まれている2010年度比▲4.1%を参考として下さい。


※気温の低下、降雪時などは、需要が増大する可能性があり、特に節電に取り組んでいただくことが重要です。

冬季の電力需要の特徴

■ 冬季の電力需要の特徴について

冬の北海道における電気の総需要は、終日にわたりほぼ一定の高さで推移することが特徴となっています。このため、冬季の節電においては使用時間帯等の変更ではなく、使用の抑制によるご協力を中心をお願いいたします。

冬季平日の電力の使われ方（イメージ）

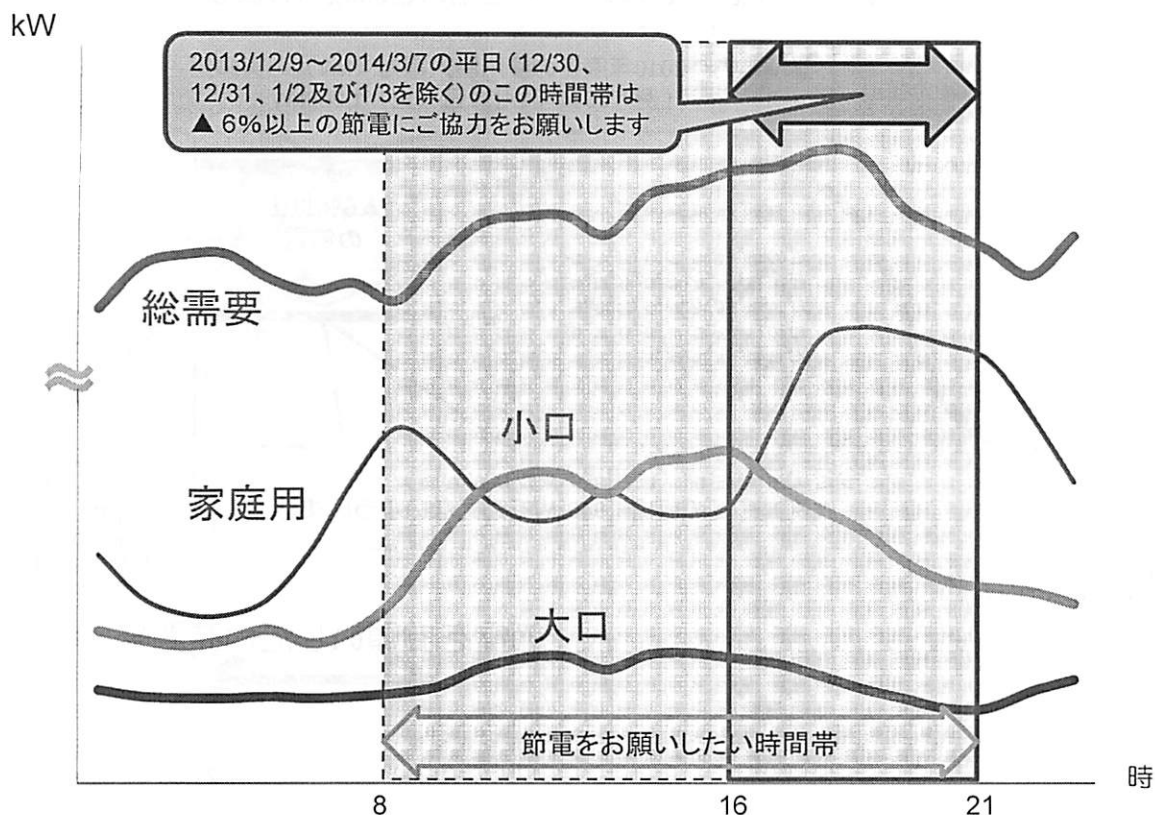

※各用途別ロードカーブはモデルであり、合計は総需要と一致しません

- 暖房機器の節電に際しては、体調管理に十分気をつけていただき、無理のない範囲でのご協力をお願いいたします。
- ロードヒーティングやルーフヒーティング等の融雪用機器の節電に際しては、路面凍結や落雪による事故にご注意下さい。
- 凍結防止用等のヒーターにおける節電に際しては、設備故障などのトラブルに繋がらないよう、十分にご検討願います。


2013年度冬季の節電へのご協力のお願い（数値目標付きの節電）

■使用最大電力（kW）の抑制について

2013年12月9日～2014年3月7日の平日（12/30、12/31、1/2及び1/3を除く）の16時～21時については、ピーク期間・時間帯において、それぞれの需要家の2010年度冬季の使用最大電力（kW）の値を目安とした基準から▲6%以上の節電をお願いします。

2010年度冬季（2010/12/1～2011/3/31）の16:00-21:00の時間帯においては、使用最大電力が1,000kWであった事業所Aの場合、2010年度比▲6%以上の節電により、使用最大電力（kW）が、940kWを超えないよう節電へのご協力をお願いします。

また、この時間帯以外についても可能な限りの節電にご協力をお願いします。

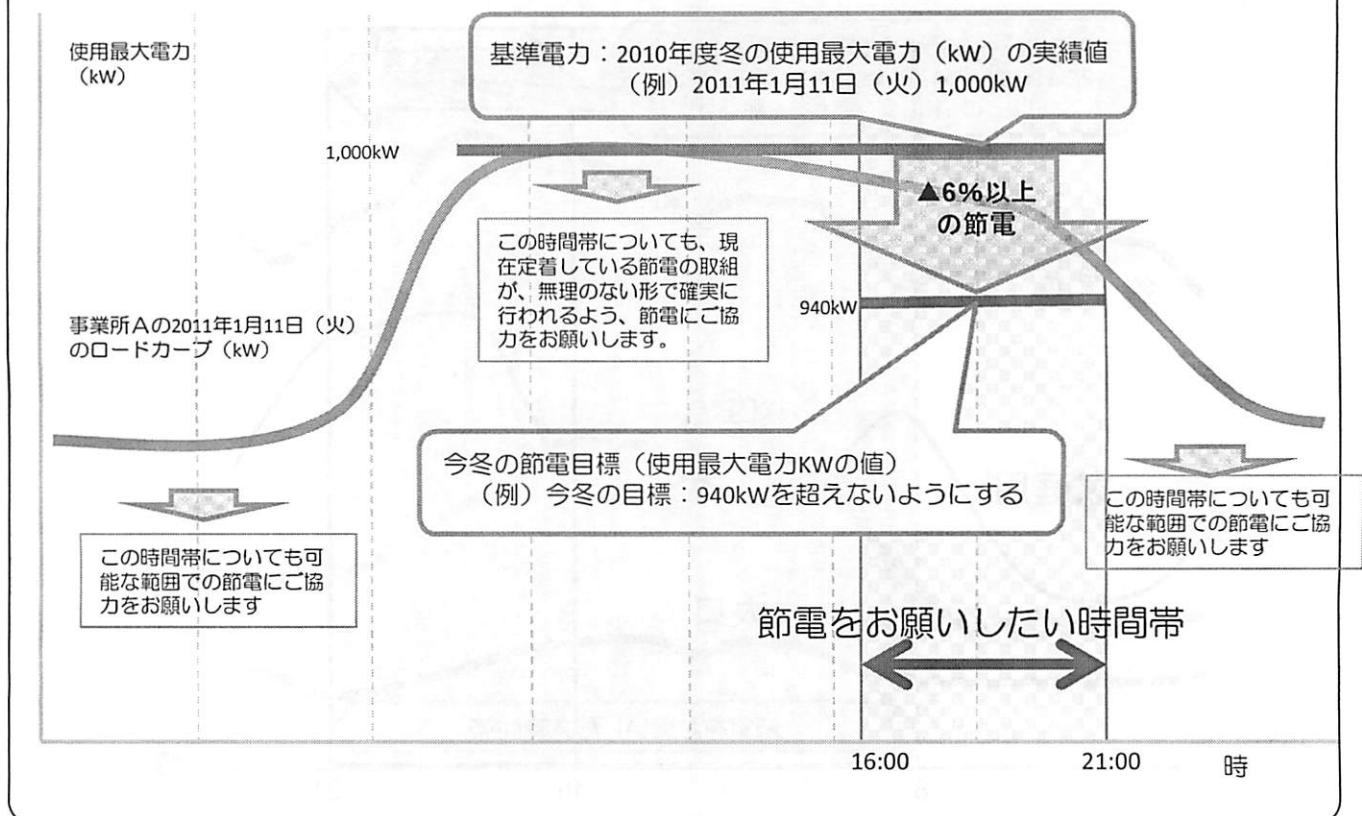

節電により、病院や鉄道等のライフライン等の機能の維持に支障が出る場合には、機能維持への支障が生じない範囲で自主的に目標を設定して節電をお願いします。

■生産活動への配慮について

電源脱落がない平時においては、予備率3%以上を確保できる見通しであることを踏まえ、生産活動等（農業、観光等を含む。）について、実質的な影響が生じない範囲で自主的な目標を設定して節電をお願いします。但し、需給ひっ迫時（予備率が3%を下回る見通しとなった時）においては、数値目標（2010年度比▲6%以上）通りの節電をお願いします。


オフィスビル

■ オフィスビルの電力消費の特徴

1日の電気の使われ方（冬季のピーク日）

- 平均的なオフィスビルにおいては、日中（9時～18時）に高い電力消費が続きます。

図1：オフィスビル（事例）における電力需要カーブのイメージ

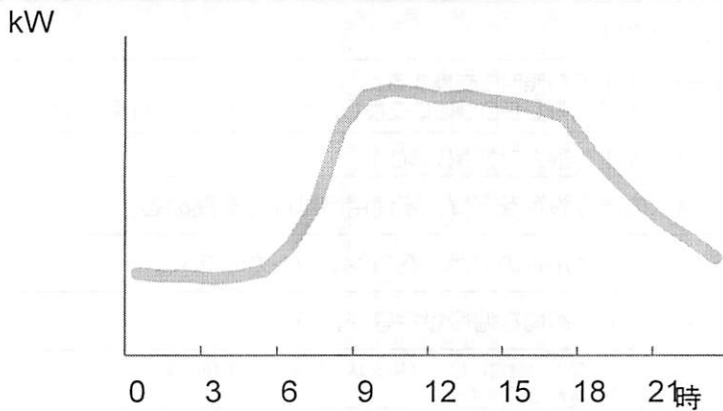


出典：資源エネルギー庁推計

電力消費の内訳（冬季のピーク時断面（例））

- 非電気式空調の場合、電力消費のうち、照明が約42%、OA機器（パソコン、コピー機等）が約29%を占めます。
- これらを合わせると電力消費の約71%を占めるため、これらの分野における節電対策は特に効果的です。

※電気式空調の場合は、空調への節電対策も大きな効果となります。

※補助的に使用する暖房や凍結防止用等に電気ヒーターを利用されている場合は、可能な範囲での使用抑制により、節電効果が期待できます。

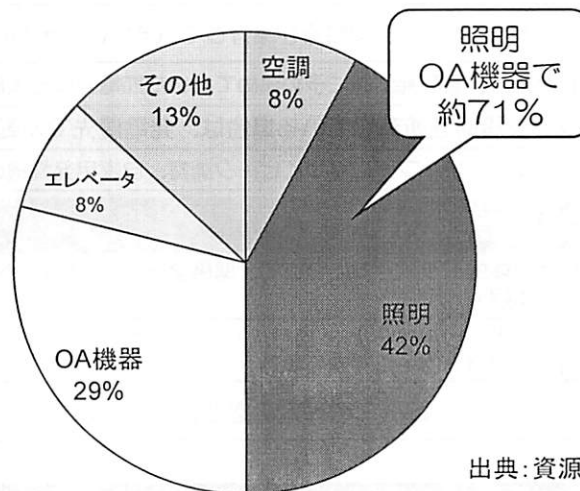

出典：資源エネルギー庁推計

図2：一般的なオフィスビルにおける用途別電力消費比率

オフィスビル

| 3つの基本アクションをお願いします | | 建物全体に対する節電効果 | 実行チェック |
|-------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 照明 | ・執務エリアの照明を半分程度間引きする。 | 16% | <input type="checkbox"/> |
| | ・使用していないエリア（会議室、廊下等）は消灯を徹底する。 | 5% | <input type="checkbox"/> |
| OA機器 | ・長時間席を離れるときはOA機器の電源を切るか、スタンバイモードにする。 | 5% | <input type="checkbox"/> |

メンテナンスや日々の節電努力もお願いします

| | | |
|-------------|--|--------------------------|
| 照明 | ・昼休みなどは完全消灯を心掛ける。 | <input type="checkbox"/> |
| | ・従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やLED照明に交換する。 (従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形LED照明に交換した場合、約40%消費電力削減。) | <input type="checkbox"/> |
| | ・ハロゲンヒーター等の暖房機器を個人で使用しない。 | <input type="checkbox"/> |
| コンセント 動力 | ・温水洗浄便座は保温・温水の温度設定を下げ、不使用時はふたを閉める。 | <input type="checkbox"/> |
| | ・電気式給湯機、給茶器、エアタオル等のプラグをコンセントから抜く。 | <input type="checkbox"/> |
| | ・自動販売機の管理者の協力の下、適切な温度設定等を行う。 | <input type="checkbox"/> |
| 空調 | ・ロードヒーティングやルーフヒーティング等の融雪用機器は積雪状況に応じて手動による制御を行う等により、可能な限り不要な運転を抑制する。 | <input type="checkbox"/> |
| | ・テナントは個別の空調のスイッチを切り、ビルオーナーはビル全体が適切な温度になるように調整を行うなど、適切な温度管理を行う。(次項参照) | <input type="checkbox"/> |
| | ・使用していないエリアは空調を停止する。 | <input type="checkbox"/> |
| | ・室内のCO ₂ 濃度の基準範囲内で、換気ファンの一定時間の停止、または間欠運転によって外気取入れ量を調整する(外気導入による負荷を減らすため)。 | <input type="checkbox"/> |
| | ・夕方以降はブラインド、カーテンを締め、暖気を逃がさないようにする。 | <input type="checkbox"/> |
| | ・熱源機(ガス・油熱源は除く)の温水出口温度を低めに設定し、熱源機ヒートポンプ等の動力を削減する。 | <input type="checkbox"/> |
| | ・空調機の一斉の起動を避ける。(運転時間前倒し、フロアごとの時間調整等) | <input type="checkbox"/> |
| | ・フィルターを定期的に清掃する。(2週間に一度程度が目安) | <input type="checkbox"/> |
| | ・電気室、サーバー室などで冷房を使っている場合には、可能な限り冷房を使わずに外気を取り入れる。または、空調設定温度が低すぎないかを確認し、見直す。 | <input type="checkbox"/> |
| | ・暖房と冷房の同時使用による室内混合を避ける。(次項参照) | <input type="checkbox"/> |
| その他 | ・電気以外の方式(ガス方式等)の空調熱源を保有している場合はそちらを優先運転する。 | <input type="checkbox"/> |
| | ・デマンド監視装置を導入し、警報発生時に予め決めておいた節電対策を実施する。 | <input type="checkbox"/> |
| | ・コージェネレーション設備を所有している場合は、発電優先で運転する。 | <input type="checkbox"/> |
| | ・需給調整契約(料金インセンティブ)に基づくピーク調整、自家用発電機の活用等。 | <input type="checkbox"/> |

従業員やテナントへの節電の啓発も大事です

| | | |
|------|--|--------------------------|
| 節電啓発 | ・ビル全体の節電目標と具体的アクションについて、関係全部門・テナントへ理解と協力を求める。(次項参照) | <input type="checkbox"/> |
| | ・節電担当者を決め、責任者(ビルオーナー・部門長)と関係全部門・テナントが出席したフォローアップ会議や節電パトロールを実施する。 | <input type="checkbox"/> |
| | ・従業員やテナントに対して、家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。 | <input type="checkbox"/> |

| | |
|------------|----------|
| 合 計 | % |
|------------|----------|

※ご注意

- ・記載している節電効果は、建物全体の消費電力に対する節電効果の想定割合の目安です。
- ・非電気式空調における節電効果は僅かですが、適切な稼働抑制は使用燃料等の省エネに繋がります。
- ・一定の条件の元での試算結果ですので、各々の建物の利用状況により削減値は異なります。
- ・方策により効果が重複するものがあるため、単純に合計はできません。
- ・節電を意識しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理上不適切なものにならないようご注意下さい。

ビルオーナー・テナントの皆様へのお願い

■テナントの皆様へのお願い

<照明>

ビルオーナーにご相談頂き、ビル全体として適度な明るさになるよう照明の間引きや照度の低下等の節電をお願い致します。

<空調>

個別の空調のスイッチをオフにしてください（ビルオーナー側で空調を集中管理する場合）。
「19℃設定」にすると、ビルオーナーが管理するビル全体の暖房と相まって、自動的に冷房が起動する可能性があります。（下図参照）

■ビルオーナーの皆様へのお願い

<照明>

- ①労働安全衛生法上の照度基準の下限値（300ルクス）を基本にビル全体で調整していただくようお願い致します。（例：750ルクス→400ルクス）
- ②ビル全体として適度な照度となるよう照明の間引きや照度の低下等、テナントの皆様へのお声掛けをお願い致します。


<空調>

- ①可能な限り電気以外（ガス・石油等）を使用いただくとともに、特に窓際に設置されている空調機器（ペリメーター系）を使用される場合には、冷暖房同時運転による室内混合損失を回避するため（下図参照）、建物全体が適切な温度（19℃）になるようペリメーター系温度設定を室内中心部（インテリア系）の空調温度設定より低くする、午後に温度が上昇したらペリメーター系のスイッチを切る等の対策をお願い致します。注）空調方式によって対策が異なりますので設備管理者にご相談下さい。
- ②テナントの皆様には、不要な個別空調のスイッチをオフにさせていただく等のお声掛けをお願い致します。（可能な場合は、ビルオーナー様で空調の集中管理をお願い致します。）

<換気>

CO₂濃度を管理して頂き、建築物衛生法及び労働安全衛生法上の室内CO₂濃度基準（5,000ppm以下）をベースとし、過度な換気による暖房効率の低下とならないようお願い致します。

図 室内混合損失のケース（例）

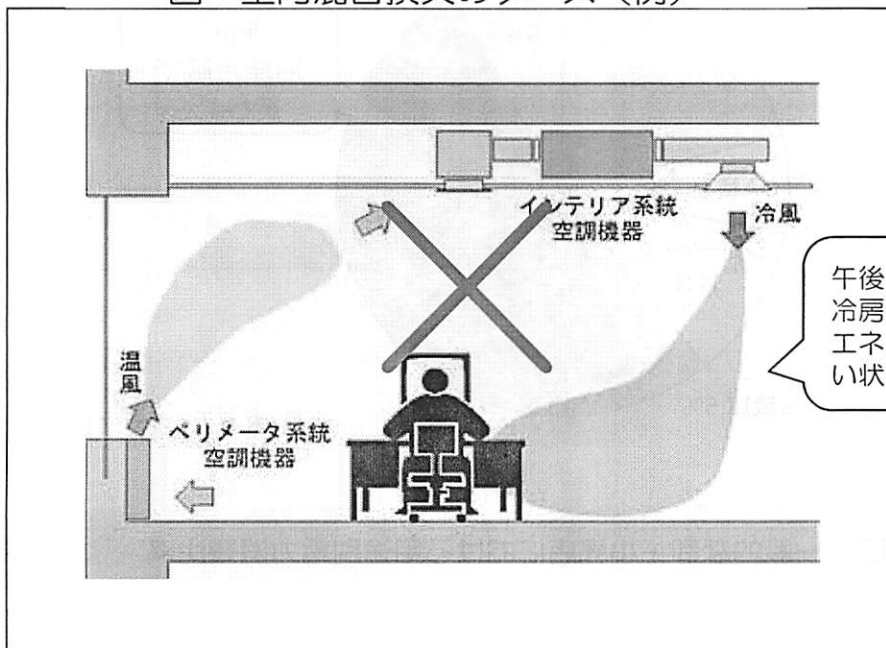


卸・小売店（百貨店、ドラッグストア など）

■卸・小売店の電力消費の特徴

1日の電気の使われ方（冬季のピーク日）

- 平均的な卸・小売店においては、昼間（8時～21時）に高い電力消費が続きます。

図1：卸・小売店（事例）における電力需要カーブのイメージ

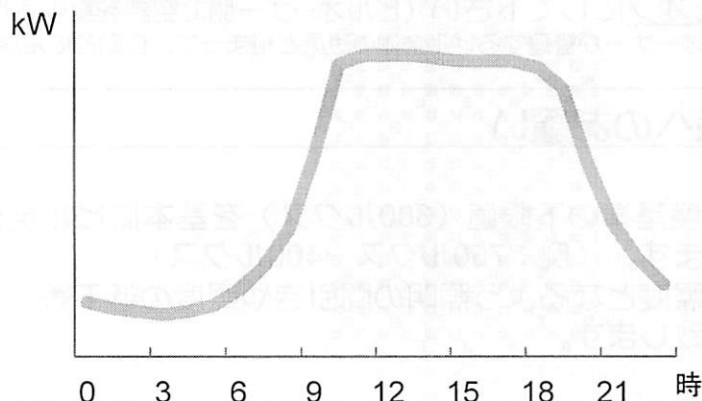


出典：資源エネルギー庁推計

電力消費の内訳（冬季のピーク時断面（例））

- 非電気式空調の場合、電力消費のうち、照明が約48%、冷凍冷蔵（冷蔵庫、ショーケース等）が約16%を占めます。
- これらを合わせると電力消費の約64%を占めるため、これらの分野における節電対策は特に効果的です。

※電気式空調の場合は、空調への節電対策も大きな効果となります。

※補助的に使用する暖房や凍結防止用等に電気ヒーターを利用されている場合は、可能な範囲での使用抑制により、節電効果が期待できます。

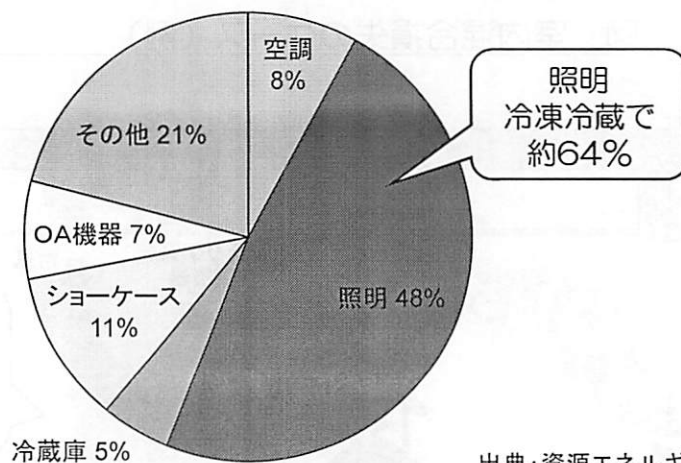

出典：資源エネルギー庁推計

図2：一般的な卸・小売店における用途別電力消費比率

卸・小売店

| 3つの基本アクションをお願いします | | 建物全体に 対する節電効果 | 実行 チェック |
|-------------------|---|------------------|--------------------------|
| 照明 | ・店舗の照明を半分程度間引きする。 | 19% | <input type="checkbox"/> |
| | ・使用していないエリア（事務室、休憩室等）や不要な場所（看板、外部照明、駐車場）の消灯を徹底する。 | 4% | <input type="checkbox"/> |
| 冷凍 冷蔵 | ・業務用冷蔵庫の台数を限定、冷凍・冷蔵ショーケースの消灯、凝縮器の洗浄を行う。 | 2% | <input type="checkbox"/> |

| メンテナンスや日々の節電努力もお願いします | | | |
|-----------------------|---|--|--------------------------|
| 照明 | ・従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やLED照明に交換する。 (従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形LED照明に交換した場合、約40%消費電力削減。) | | <input type="checkbox"/> |
| 冷凍 冷蔵 | ・調理機器、冷蔵庫の設定温度の見直しを行う。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・冷凍・冷蔵ショーケースの吸込み口と吹き出し口には商品を置かないようにすると共に、定期的に清掃する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・オープン型の冷凍・冷蔵ショーケースについては、冷気が漏れないようビニールカーテンなどを設置する。 | | <input type="checkbox"/> |
| コンセント 動力 | ・デモンストレーション用の家電製品などはできる限り電源をオフにする。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・温水洗浄便座は保温・温水の温度設定を下げ、不使用時はふたを閉める。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・電気式給湯機、給茶器、エアタオル等のプラグをコンセントから抜く。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・自動販売機の管理者の協力の下、適切な温度設定等を行う。 | | <input type="checkbox"/> |
| 空調 | ・ロードヒーティングやルーフヒーティング等の融雪用機器は積雪状況に応じて手動による制御を行う等により、可能な限り不要な運転を抑制する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・店舗の室内温度を19℃とする。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・室内のCO ₂ 濃度の基準範囲内で、換気ファンの一定時間の停止、または間欠運転によって外気取り入れ量を調整する(外気導入による負荷を減らすため)。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・使用していないエリア（事務室、休憩室等）は空調を停止する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・フィルターを定期的に清掃する（2週間に一度程度が目安）。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・暖気を逃がさないよう窓には断熱フィルムを貼る。夕方以降は厚手のカーテン等を活用する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・搬入口やバックヤードの扉を必ず閉め、売場の冷気流入を防止する。 | | <input type="checkbox"/> |
| その他 | ・電気以外の方式（ガス方式等）の空調熱源を保有している場合はそちらを優先運転する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・デマンド監視装置を導入し、警報発生時に予め決めておいた節電対策を実施する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・コージェネレーション設備を設置している場合は、発電優先で運転する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・需給調整契約（料金インセンティブ）に基づくピーク調整、自家発電機の活用等。 | | <input type="checkbox"/> |

| 従業員への節電の啓発も大事です | | | |
|-----------------|--|--|--------------------------|
| 節電 啓発 | ・店舗全体の節電目標と具体的アクションについて、従業員へ理解と協力を求める。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・節電担当者を任命し、責任者(店長、部門長など)と関係全部門が出席したフォローアップ会議や節電パトロールを実施する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・従業員に対して、家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。 | | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|------------|----------|--|
| 合 計 | % | |
|------------|----------|--|

※ご注意

- ・記載している節電効果は、建物全体の消費電力に対する節電効果の想定割合の目安です。
- ・非電気式空調における節電効果は僅かですが、適切な稼働抑制は使用燃料等の省エネに繋がります。
- ・一定の条件の元での試算結果ですので、各々の建物の利用状況により削減値は異なります。
- ・方策により効果が重複するものがあるため、単純に合計はできません。
- ・節電を意識しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理上不適切なものにならないようご注意ください。


食品スーパー

■食品スーパーの電力消費の特徴

1日の電気の使われ方（冬季のピーク日）

- 平均的な食品スーパーにおいては、営業時間帯（10時～21時）に高い電力消費が続きます。

図1：食品スーパー（事例）における電力需要カーブのイメージ

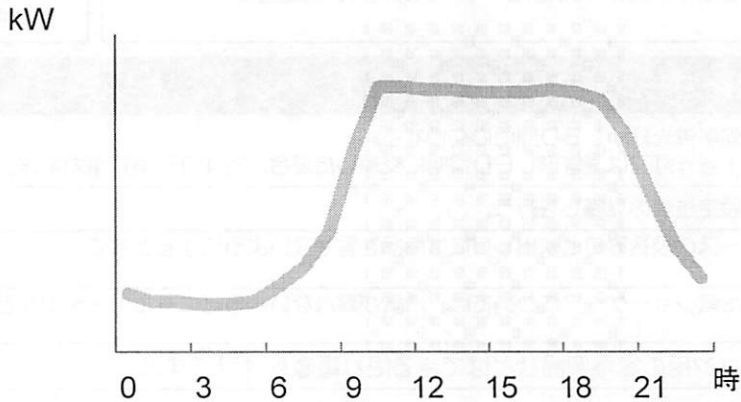


出典：資源エネルギー庁推計

電力消費の内訳（冬季のピーク時断面（例））

- 非電気式空調の場合、電力消費のうち、照明が約30%、冷凍冷蔵（冷蔵庫、ショーケース等）が約45%を占めます。
- これらを合わせると電力消費の約75%を占めるため、これらの分野における節電対策は特に効果的です。

※電気式空調の場合は、空調への節電対策も大きな効果となります。

※補助的に使用する暖房や凍結防止用等に電気ヒーターを利用されている場合は、可能な範囲での使用抑制により、節電効果が期待できます。

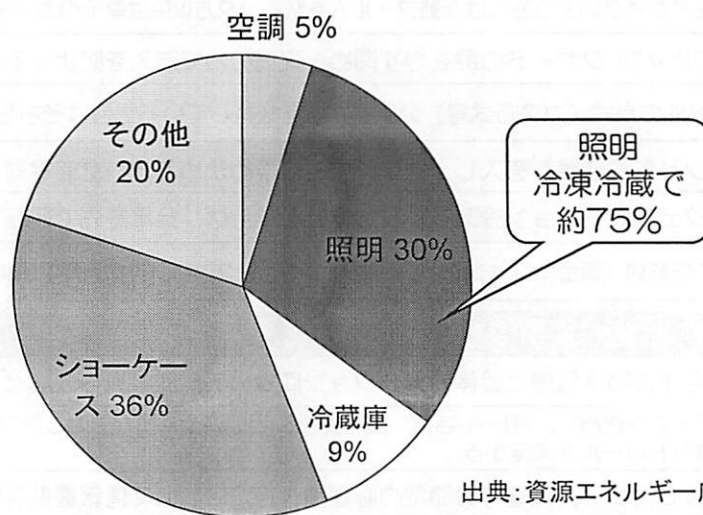

出典：資源エネルギー庁推計

図2：一般的な食品スーパーにおける用途別電力消費比率

食品スーパー

| 3つの基本アクションをお願いします | | 建物全体に 対する節電効果 | 実行 チェック |
|-------------------|---|------------------|--------------------------|
| 照明 | ・店舗の照明を半分程度間引きする。 | 12% | <input type="checkbox"/> |
| | ・使用していないエリア（事務室、休憩室等）や不要な場所（看板、外部照明、駐車場）の消灯を徹底する。 | 3% | <input type="checkbox"/> |
| 冷凍 冷蔵 | ・業務用冷凍・冷蔵庫の台数を限定、冷凍・冷蔵ショーケースの消灯、凝縮器の洗浄を行う。 | 6% | <input type="checkbox"/> |

| メンテナンスや日々の節電努力もお願いします | | | |
|-----------------------|---|--|--------------------------|
| 照明 | ・従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やLED照明に交換する。 (従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形LED照明に交換した場合、約40%消費電力削減。) | | <input type="checkbox"/> |
| 冷凍 冷蔵 | ・冷凍・冷蔵ショーケースの吸込み口と吹出し口には商品を置かないようにすると共に、定期的に清掃する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・オープン型の冷凍・冷蔵ショーケースに冷気流出防止用ビニールカーテンを設置する。 | | <input type="checkbox"/> |
| コンセント 動力 | ・調理機器、業務用冷凍・冷蔵庫の設定温度の見直しを行う。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・温水洗浄便座は保温・温水の温度設定を下げ、不使用時はふたを閉める。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・電気式給湯機、給茶器、エアタオル等のプラグコンセントから抜く。 | | <input type="checkbox"/> |
| 空調 | ・自動販売機の管理者の協力の下、適切な温度設定等を行う。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・ロードヒーティングやルーフヒーティング等の融雪用機器は積雪状況に応じて手動による制御を行う等により、可能な限り不要な運転を抑制する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・店舗の室内温度を19℃とする。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・使用していないエリア（事務室、休憩室等）は空調を停止する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・室内のCO ₂ 濃度の基準範囲内で、換気ファンの一定時間の停止、または間欠運転によって外気取り入れ量を調整する(外気導入による負荷を減らすため)。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・暖気を逃がさないよう窓には断熱フィルムを貼る。夕方以降は厚手のカーテン等を活用する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・フィルターを定期的に清掃する（2週間に一度程度が目安）。 | | <input type="checkbox"/> |
| その他 | ・室外機周辺の障害物を取り除く。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・搬入口やバックヤードの扉を必ず閉め、売場への冷気流入を防止する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・電気以外の方式（ガス方式等）の空調熱源を保有している場合はそちらを優先運転する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・デマンド監視装置を導入し、警報発生時に予め決めておいた節電対策を実施する。 | | <input type="checkbox"/> |
| その他 | ・コージェネレーション設備を設置している場合は、発電優先で運転する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・需給調整契約（料金インセンティブ）に基づくピーク調整、自家発電機の活用等。 | | <input type="checkbox"/> |

| 従業員への節電の啓発も大事です | | | |
|-----------------|--|--|--------------------------|
| 節電 啓発 | ・店舗全体の節電目標と具体的アクションについて、従業員へ理解と協力を求める。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・節電担当を決め、責任者（店長・部門長）と関係全部門が出席したフォローアップ会議や節電パトロールを実施する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・従業員に対して、家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。 | | <input type="checkbox"/> |

| | |
|------------|---|
| 合 計 | % |
|------------|---|

※ご注意

- ・記載している節電効果は、建物全体の消費電力に対する節電効果の想定割合の目安です。
- ・非電気式空調における節電効果は僅かですが、適切な稼働抑制は使用燃料等の省エネに繋がります。
- ・一定の条件の元での試算結果ですので、各々の建物の利用状況により削減値は異なります。
- ・方策により効果が重複するものがあるため、単純に合計はできません。
- ・節電を意識しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理上不適切なものとならないようご注意ください。


医療機関（病院、診療所 など）

■ 医療機関（病院・診療所等）の電力消費の特徴

1日の電気の使われ方（冬季のピーク日）

- 平均的な医療機関（病院・診療所等）においては、日中（9時～18時）に高い電力消費が続きます。

図1：医療機関（事例）における電力需要カーブのイメージ

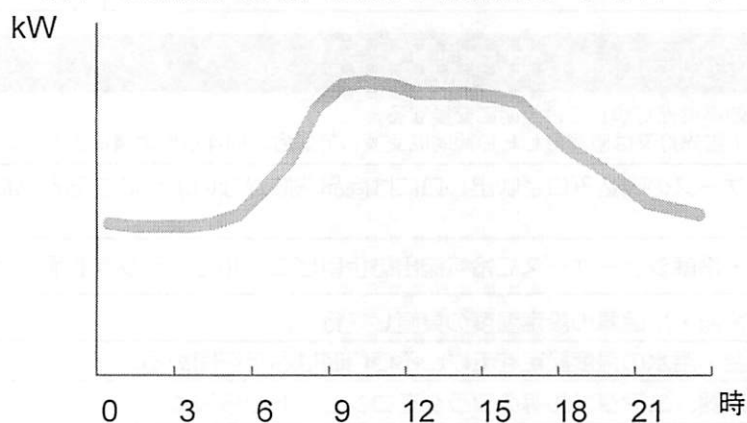


出典：資源エネルギー庁推計

電力消費の内訳（冬季のピーク時断面（例））

- 非電気式空調の場合、電力消費のうち、照明が約58%を占めます。
- したがって、照明に関する節電対策は特に効果的です。

※電気式空調の場合は、空調への節電対策も大きな効果となります。

※補助的に使用する暖房や凍結防止用等に電気ヒーターを利用されている場合は、可能な範囲での使用抑制により、節電効果が期待できます。

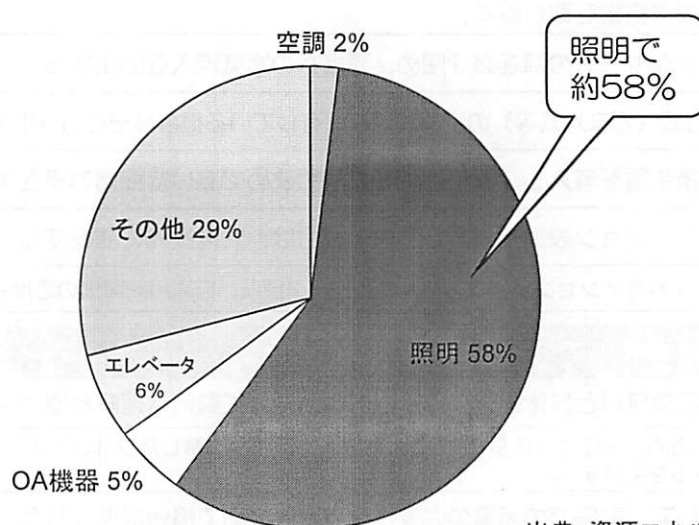

出典：資源エネルギー庁推計

図2：一般的な医療機関における用途別電力消費比率

医療機関

| 照明での基本アクションをお願いします | | 建物全体に 対する節電効果 | 実行 チェック |
|-----------------------|---|------------------|--------------------------|
| 照明 | ・事務室の照明を半分程度間引きする。 | 5% | <input type="checkbox"/> |
| | ・使用していないエリア（外来部門、診療部門の診療時間外）は消灯を徹底する。 | 4% | <input type="checkbox"/> |
| メンテナンスや日々の節電努力もお願いします | | | |
| 照明 | ・従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やLED照明に交換する。 （従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形LED照明に交換した場合、約40%消費電力削減。） | | <input type="checkbox"/> |
| | ・病棟では可能な限り天井照明を消灯し、スポット照明を利用する。 | | <input type="checkbox"/> |
| コンセント 動力 | ・調理機器、冷蔵庫の設定温度の見直しを行う。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・電気式オートクレープの詰め込み過ぎの防止、定期的な清掃点検を実施する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・温水洗浄便座は保温・温水の温度設定を下げ、不使用時はふたを閉める。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・電気式給湯機、給茶器、エアタオル等のプラグをコンセントから抜く。 | | <input type="checkbox"/> |
| 空調 | ・自動販売機の管理者の協力の下、適切な温度設定等を行う。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・ロードヒーティングやルーフヒーティング等の融雪用機器は積雪状況に応じて手動による制御を行う等により、可能な限り不要な運転を抑制する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・病棟、外来、診療部門（検査、手術室等）、厨房、管理部門毎に適切な温度設定を行う。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・使用していないエリア（外来、診療部門等の診療時間外）は空調を停止する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・夕方以降はブラインド、カーテンを締め、暖気を逃がさないようにする。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・フィルターを定期的に清掃する（2週間に一度程度が目安）。 | | <input type="checkbox"/> |
| その他 | ・搬入口の扉やバックヤードの扉を必ず閉め冷気流入を防止する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・電気以外の方式（ガス方式等）の空調熱源を保有している場合はそちらを優先運転する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・デマンド監視装置を導入し、警報発生時に予め決めておいた節電対策を実施する。 | | <input type="checkbox"/> |
| 節電 啓発 | ・コージェネレーション設備を設置している場合は、発電優先で運転する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・需給調整契約（料金インセンティブ）に基づくピーク調整、自家発電機の活用等。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・節電目標と具体策について、職員全体に周知徹底し実施する。 | | <input type="checkbox"/> |
| 医療機関関係者への節電の啓発も大事です | | | <input type="checkbox"/> |
| 節電 啓発 | ・節電担当者を任命し、責任者（病院長・事務局長など）と関係全部門が出席したフォローアップ会議や節電パトロールを定期的に行う。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・医療機関関係者に対して、家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。 | | <input type="checkbox"/> |
| 合 計 | | % | |

※ご注意

- ・記載している節電効果は、建物全体の消費電力に対する節電効果の想定割合の目安です。
- ・非電気式空調における節電効果は僅かですが、適切な稼働抑制は使用燃料等の省エネに繋がります。
- ・一定の条件の元での試算結果ですので、各々の建物の利用状況により削減値は異なります。
- ・方策により効果が重複するものがあるため、単純に合計はできません。
- ・節電を意識しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理上不適切なものとならないようご注意下さい。


ホテル・旅館

■ホテル・旅館の電力消費の特徴

1日の電気の使われ方（冬季のピーク日）

- ・ホテル・旅館においては、23時以降の深夜～朝9時頃以外は、高い電力消費が続きます。

図1：シティホテル（事例）における電力需要カーブのイメージ

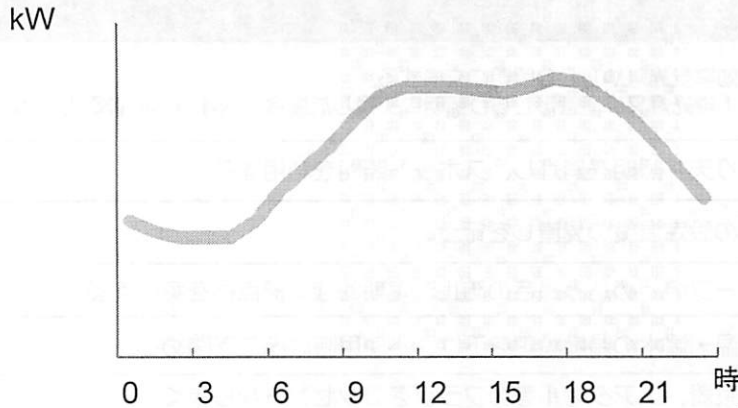


出典：資源エネルギー庁推計

電力消費の内訳（冬季のピーク時断面（例））

- ・非電気式空調の場合、電力消費のうち、照明が約41%を占めます。
- ・したがって、照明に関する節電対策は特に効果的です。

※電気式空調の場合は、空調への節電対策も大きな効果となります。

※補助的に使用する暖房や凍結防止用等に電気ヒーターを利用されている場合は、可能な範囲での使用抑制により、節電効果が期待できます。

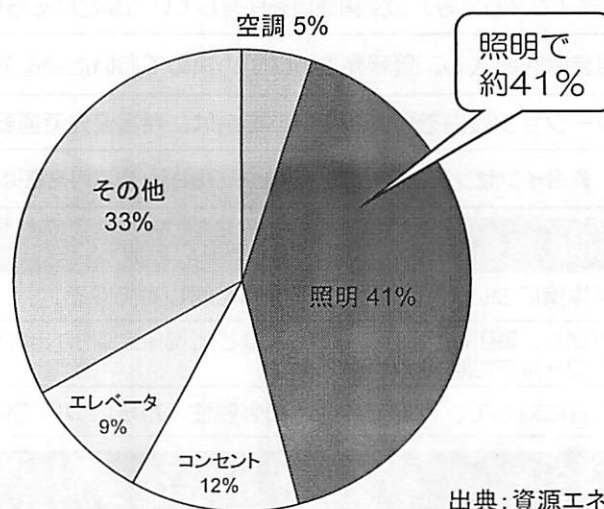

出典：資源エネルギー庁推計

図2：一般的なホテル・旅館における用途別電力消費比率

ホテル・旅館

| 照明での基本アクションをお願いします | | 建物全体に対する節電効果 | 実行チェック |
|-----------------------|---|--------------|--------------------------|
| 照明 | ・客室以外のエリアの照明を半分程度間引きする。 | 17% | <input type="checkbox"/> |
| メンテナンスや日々の節電努力もお願いします | | | |
| 照明 | ・従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やLED照明に交換する。 (従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形LED照明に交換した場合、約40%消費電力削減。) | | <input type="checkbox"/> |
| | ・宴会場の準備、片付けの際には一般照明のみ点灯し、演出照明(シャンデリア等)は消灯する。 | | <input type="checkbox"/> |
| コンセント 動力 | ・宿泊客への協力要請を通じて、客室の照明を抑制する(使用していない照明の消灯等)。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・客室冷蔵庫のスイッチは「切」で待機する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・給湯循環ポンプにおいて、10時~17時(空室時)の流量を削減または停止を行う(中央給湯方式)。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・温水洗浄便座は保温・温水の温度設定を下げ、不使用時はふたを閉める。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・電気式給湯機、給茶器、エアタオル等のプラグをコンセントから抜く。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・自動販売機の管理者の協力の下、適切な温度設定等を行う。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・ロードヒーティングやルーフヒーティング等の融雪用機器は積雪状況に応じて手動による制御を行う等により、可能な限り不要な運転を抑制する。 | | <input type="checkbox"/> |
| 空調 | ・使用していないエリア(会議室、宴会場等)は空調を停止する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・ロビー、廊下、事務室等の室内温度を19℃とする。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・客室外気給気/浴室排気システムの場合は、10時~17時の送風量を50%風量に設定、または停止する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・厨房排気を確認し適正な風量に調節する(過大な場合は外気を誘引してしまうため)。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・車の動きが少ない時間帯の駐車場給排気ファンの間欠運転をする。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・電気以外の方式(ガス方式等)の空調熱源を保有している場合はそちらを優先運転する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・暖気を逃がさないよう窓には断熱フィルムを貼る。夕方以降は厚手のカーテン等を活用する。 | | <input type="checkbox"/> |
| その他 | ・宿泊客への協力要請を通じて、客室の空調を抑制する(温度設定を下げる等)。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・デマンド監視装置を導入し、警報発生時に予め決めておいた節電対策を実施する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・コージェネレーション設備を設置している場合は、発電優先で運転する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・需給調整契約(料金インセンティブ)に基づく自家用発電機の活用等。 | | <input type="checkbox"/> |
| 従業員や宿泊客への節電の啓発も大事です | | | |
| 節電 啓発 | ・施設全体の節電目標と具体策について、従業員全体に周知徹底し実施する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・節電担当者を任命し、責任者(支配人・部門長など)と関係全部門が出席したフォローアップ会議や節電パトロールを定期的の実施する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・館内での貼り紙などを通じて宿泊客へ節電を呼びかける。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・従業員に対して、家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。 | | <input type="checkbox"/> |
| 合 計 | | % | |

※ご注意

- ・記載している節電効果は、建物全体の消費電力に対する節電効果の想定割合の目安です。
- ・非電気式空調における節電効果は僅かですが、適切な稼働抑制は使用燃料等の省エネに繋がります。
- ・一定の条件の元での試算結果ですので、各々の建物の利用状況により削減値は異なります。
- ・方策により効果が重複するものがあるため、単純に合計はできません。
- ・節電を意識しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理上不適切なものにならないようご注意下さい。


飲食店（ファミリーレストラン、居酒屋、ファーストフード店 など）

■ 飲食店の電力消費事例

1日の電気の使われ方（冬季のピーク日）

- ・24時間型・昼型・夜型など営業種別により営業時間帯が異なり、外気温や入客状況に応じて電力消費の状況が大きく異なります。

図1：飲食店における電力需要カーブの事例

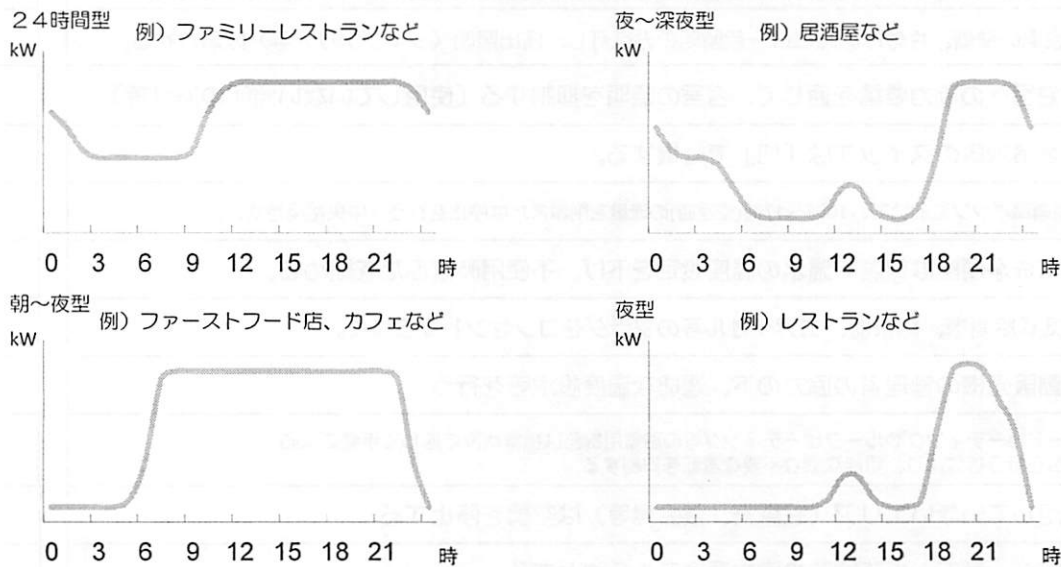


出典：資源エネルギー庁推計

電力消費の内訳（冬季のピーク時断面（例））

- ・非電気式空調の場合、電力消費のうち、照明が約28%、厨房機器等（給湯・冷蔵庫・ショーケース等）が約54%を占めます。
- ・これらを合わせると電力消費の約82%を占めるため、これらの分野における節電対策は特に効果的です。

※電気式空調の場合は、空調への節電対策も大きな効果となります。

※補助的に使用する暖房や凍結防止用等に電気ヒーターを利用されている場合は、可能な範囲での使用抑制により、節電効果が期待できます。

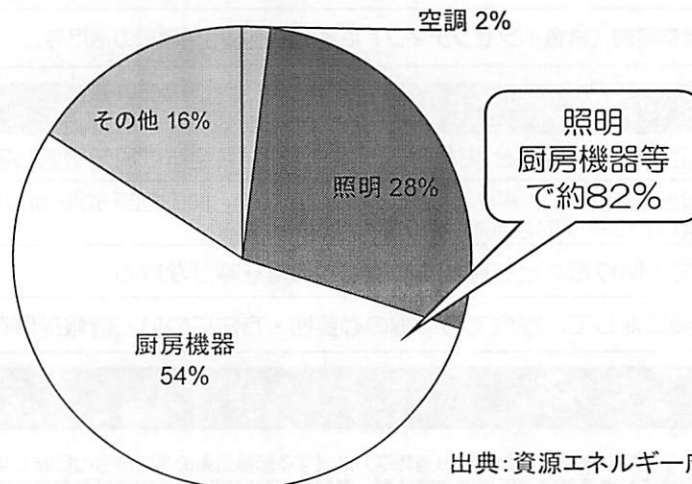

出典：資源エネルギー庁推計

図2：飲食店における用途別電力消費比率の事例

飲食店

※飲食店は営業形態ごとに電力使用の形態が大きく異なるため、各設備ごとの節電率を記載しています。

| 照明および空調での基本アクションをお願いします | | 設備毎の節電効果 | 実行チェック |
|-------------------------|---|----------|--------|
| 照明 | ・使用していないエリア（事務室等）や不要な場所（看板、外部照明等）の消灯を徹底し、客席の照明を半分程度間引きする。 | 40% | |
| 厨房 | ・冷凍冷蔵庫の庫内は詰め込みすぎず、庫内の整理を行うとともに、温度調節等を実施する。 | 3% | |
| メンテナンスや日々の節電努力もお願いします | | | |
| 照明 | ・従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やLED照明に交換する。 (従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形LED照明に交換した場合、約40%消費電力削減。) | | |
| 厨房 | ・使用していない機器(調理機器など)のプラグを抜く。 | | |
| | ・調理機器の設定温度の見直しを行う。 | | |
| | ・業務用冷蔵庫のドアの開閉回数や時間を低減し、冷気流出防止ビニールカーテンを設置する。 | | |
| コンセント動力 | ・温水洗浄便座は保温・温水の温度設定を下げ、不使用時はふたを閉める。 | | |
| | ・電気式給湯機、給茶器、エアタオル等のプラグをコンセントから抜く。 | | |
| 空調 | ・ロードヒーティングやルーフヒーティング等の融雪用機器は積雪状況に応じて手動による制御を行う等により、可能な限り不要な運転を抑制する。 | | |
| | ・店舗の室内温度を19℃とする。 | | |
| | ・使用していないエリアは空調を停止する。 | | |
| | ・フィルターを定期的に清掃する（2週間に一度程度が目安）。 | | |
| | ・暖気を逃がさないよう窓には断熱フィルムを貼る。夕方以降は厚手のカーテン等を活用する。 | | |
| その他 | ・ハロゲンヒーターなど、電熱線系の暖房機器の利用を避ける。 | | |
| | ・デマンド監視装置を導入し、警報発生時に予め決めておいた節電対策を実施する。 | | |
| 従業員への節電の啓発も大事です | | | |
| 節電啓発 | ・店舗全体の節電目標と具体的アクションについて、従業員へ理解と協力を求める。 | | |
| | ・節電担当者を決め、責任者（店長）と関係全部門が出席したフォローアップ会議や節電パトロールを実施する。 | | |
| | ・従業員に対して、家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。 | | |

※ご注意

- ・非電気式空調における節電効果は僅かですが、適切な稼働抑制は使用燃料等の省エネに繋がります。
- ・一定の条件の元での試算結果ですので、各々の建物の利用状況により削減値は異なります。
- ・節電を意識しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理上不適切なものにならないようご注意ください。


学校（小中高）

■学校（小中高）の電力消費の特徴

1日の電気の使われ方（冬季のピーク日）

- 平均的な学校においては、日中（9時～17時）に高い電力消費が続きます。

図1：公立小学校（事例）における電力需要カーブのイメージ

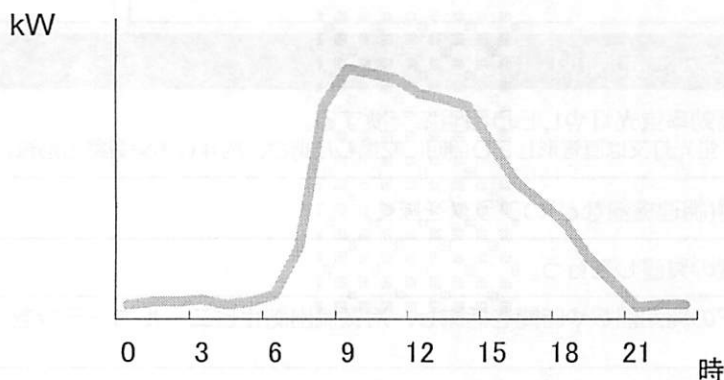


出典：資源エネルギー庁推計

電力消費の内訳（冬季のピーク時断面（例））

- 非電気式空調の場合、電力消費のうち、照明が約74%を占めます。
- したがって、照明に関する節電対策は特に効果的です。

※電気式空調の場合は、空調への節電対策も大きな効果となります。

※補助的に使用する暖房や凍結防止用等に電気ヒーターを利用されている場合は、可能な範囲での使用抑制により、節電効果が期待できます。

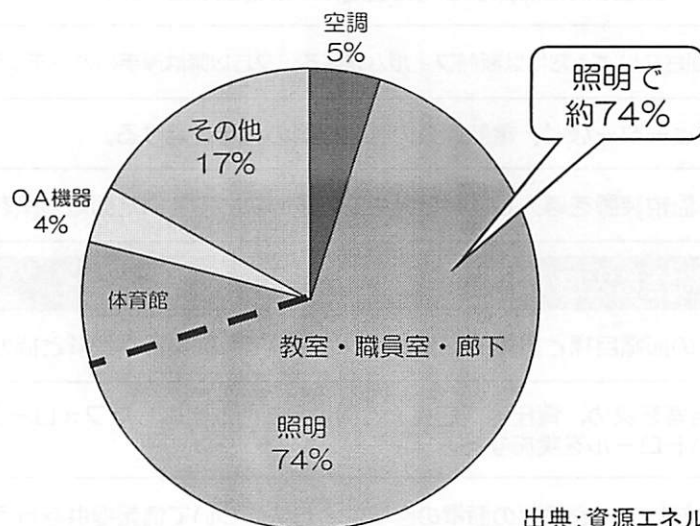

出典：資源エネルギー庁推計

図2：一般的な学校における用途別電力消費比率

学校（小中高）

| 照明での基本アクションをお願いします | | 建物全体に対する節電効果 | 実行チェック |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 照明 | ・教室、職員室、廊下の照明を間引きする。 | 15% (約4割減の場合) | <input type="checkbox"/> |
| | ・点灯方法や使用場所を工夫しながら体育館の照明を1/4程度間引きする。 | 2% | <input type="checkbox"/> |

| メンテナンスや日々の節電努力もお願いします | | | |
|-----------------------|--|--|--------------------------|
| 照明 | ・従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やLED照明に交換する。 (従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形LED照明に交換した場合、約40%消費電力削減。) | | <input type="checkbox"/> |
| | ・体育館等で使われる水銀ランプを、セラミックメタルハイドランプに交換する。 (水銀ランプをセラミックメタルハイドランプに交換した場合、約50%消費電力削減。) | | <input type="checkbox"/> |
| コンセント 動力 | ・待機電力を削減する。 (特に冬休み中はパソコン、テレビ等のプラグをコンセントから抜く。) | | <input type="checkbox"/> |
| | ・献立や調理の工夫により食器等を減らして食器洗浄機を使用するなど、 ピーク電力を抑制する工夫をする。 | | <input type="checkbox"/> |
| 空調 | ・暖房エリアについて適切な温度設定を行う。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・使用していないエリア（教室、音楽室等）は空調を停止する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・暖気を逃がさないよう窓には断熱フィルムを貼る。夕方以降は厚手のカーテン等を活用する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・特別教室（音楽室、コンピュータ室等）は連続利用する。 | | <input type="checkbox"/> |
| その他 | ・電気以外の方式（ガス方式等）の空調熱源を保有している場合はそちらを優先運転する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・手洗い等、水の流し放し、水の出しすぎに注意する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・節水こま、泡沫水洗を使用する。 | | <input type="checkbox"/> |

| 学校関係者への節電の啓発も大事です | | | |
|-------------------|---|--|--------------------------|
| 節電 啓発 | ・児童・生徒等に対する節電教育を行い、児童・生徒等の自発的な活動を推進する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・節電担当を決め、責任者（校長先生等）と関係者が出席したフォローアップ会議や節電パトロールを実施する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・学校関係者に対して、家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。 | | <input type="checkbox"/> |


| | | |
|---|---|---|
| 合 | 計 | % |
|---|---|---|

- ※ご注意
- ・記載している節電効果は、建物全体の消費電力に対する節電効果の想定割合の目安です。
 - ・非電気式空調における節電効果は僅かですが、適切な稼働抑制は使用燃料等の省エネに繋がります。
 - ・一定の条件の元での試算結果ですので、各々の建物の利用状況により削減値は異なります。
 - ・方策により効果が重複するものがあるため、単純に合計はできません。
 - ・節電を意識しすぎるあまり、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上不適切なものにならないようご注意下さい。

■ 製造業の電力消費の特徴


1日の電気の使われ方（冬季のピーク日）

昼間操業の需要家（一般的な稼働時間）

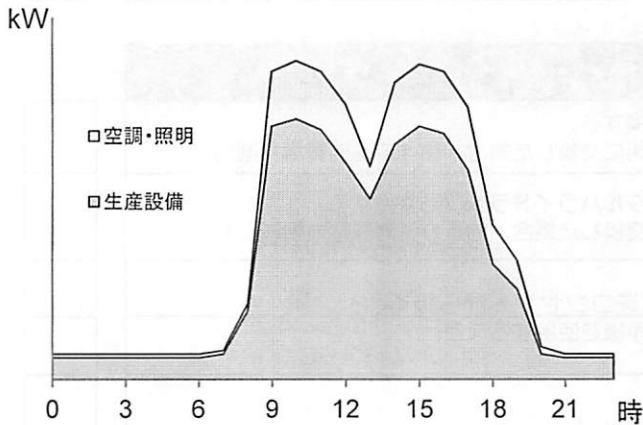

主な業種：金属加工、自動車部品製造、
電気・一般機械製造（組立）など
負荷設備：生産機械、電気炉、空調・照明 など

昼夜連続操業の需要家（高い稼働時間）

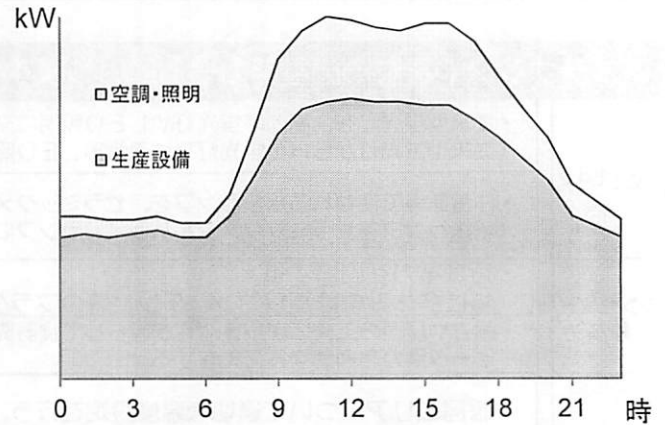


主な業種：食品加工、電気・半導体製造 など
負荷設備：生産機械、空調・照明、
クリーンルーム、冷凍・冷蔵設備 など

出典：資源エネルギー庁推計

電力消費の内訳（冬季のピーク時断面（例））

- 電力消費のうち、生産設備が占める割合が高いため、生産工程の節電対策は特に効果的です。
- 業種（生産品目）や必要な生産環境（空調）に応じて電力消費形態が異なります。

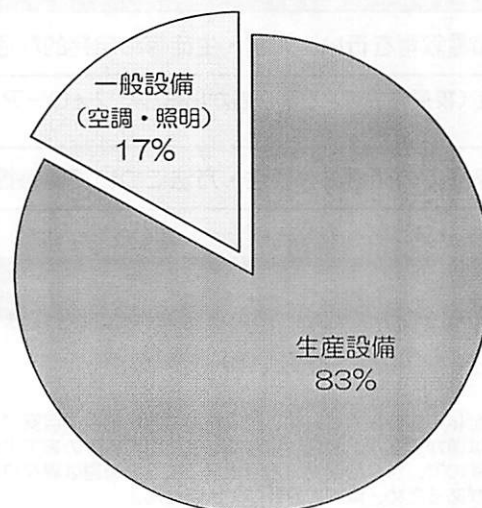

出典：資源エネルギー庁推計

図：製造業の用途別電力消費比率事例

製造業

※製造業は種別ごとに電力使用の形態が大きく異なるため、各設備ごとの節電率を記載しています。

| 生産設備の節電メニュー | | 機械・設備毎の 節電効果 | 実行 チェック |
|--------------------|---|-----------------|--------------------------|
| | ・不要又は待機状態にある電気設備の電源オフ及びモーター等の回転機の空転防止を徹底する。 | - | <input type="checkbox"/> |
| | ・電気炉、電気加熱装置の断熱を強化する。 (節電効果：保温施工の実施例) | 7% | <input type="checkbox"/> |
| ユーティリティ設備の節電メニュー | | | |
| | ・使用側の圧力を見直すことによりコンプレッサの供給圧力を低減する。 (節電効果：単機における0.1MPa低減時) | 8% | <input type="checkbox"/> |
| | ・コンプレッサの吸気温度を低減する[設置場所の室温と外気温を見合いする]。 (節電効果：単機における吸気温度10℃低減時) | 2% | <input type="checkbox"/> |
| | ・負荷に応じてコンプレッサ・ポンプ・ファンの台数制御を行う。 (節電効果：コンプレッサ5台システムでピーク負荷60~80%の場合) | 9% | <input type="checkbox"/> |
| | ・インバータ機能を持つポンプ・ファンの運転方法を見直す。 (節電効果：弁の開閉状態の確認・調整によりインバータ機能を活用し全圧が80%となった場合) | 15% | <input type="checkbox"/> |
| | ・冷凍機の冷水出口温度を高め設定し、ターボ冷凍機・ヒートポンプ等の動力を削減する。 (節電効果：利用側の状況を確認しながら7℃→9℃へ変更した場合) | 8% | <input type="checkbox"/> |
| 一般設備（照明・空調）の節電メニュー | | | |
| 照明 | ・使用していないエリアは消灯を徹底する。 | - | <input type="checkbox"/> |
| | ・白熱灯を電球形蛍光灯やLED照明に交換する。 (節電効果：白熱灯60W → ①電球形蛍光灯、②LED照明、に交換した場合) | ①76% ②85% | <input type="checkbox"/> |
| 空調 | ・工場内の温度を19℃とする。 (節電効果：室内温度設定を3℃下げた場合) | 21% | <input type="checkbox"/> |
| | ・外気取入量を調整することで換気用動力や熱負荷を低減する。 (節電効果：換気ファンの間欠運転または停止により30%導入量を低減した場合) | 37% | <input type="checkbox"/> |
| その他の節電メニュー | | | |
| コンセント 動力 | ・温水洗浄便座は保温・温水の温度設定を下げ、不使用時はふたを閉める。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・電気式給湯機、給茶器、エアタオル等のプラグをコンセントから抜く。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・ロードヒーティングやルーフヒーティング等の融雪用機器は積雪状況に応じて手動による制御を行う等により、可能な限り不要な運転を抑制する。 | | <input type="checkbox"/> |
| その他 | ・デマンド監視装置を導入し、警報発生時には予め決めておいた節電対策を実施する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・設備・機器のメンテナンスを適切かつ定期的実施することでロスを低減する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・需給調整契約（料金インセンティブ）に基づくピーク調整、自家発電機の活用等。 | | <input type="checkbox"/> |
| 節電 啓発 | ・節電担当者を決め、責任者（社長・工場長）と関係全部門が出席したフォローアップ会議や節電パトロールを実施する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・従業員に対して、家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。 | | <input type="checkbox"/> |

※ご注意
 ・記載している節電効果は、機械・設備毎の消費電力に対する節電効果の想定割合の目安です。そのため、設備内容や利用状況等によって効果は異なる場合があります。
 ・空調については電気式空調を想定しています。
 ・節電を意識しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理上不適切なものにならないようご注意ください。

記載例

《オフィスビルの場合》

(参考)

| 3つの基本アクションをお願いします | | 建物全体に対する節電効果 | 実行チェック |
|--|--|--|-------------------------------------|
| 照明 | ・執務エリアの照明を半分程度間引きする。 | 16% | <input type="checkbox"/> |
| | ・使用していないエリア（会議室、廊下等）は消灯を徹底する。 | 10% | <input checked="" type="checkbox"/> |
| OA機器 | ・長時間席を離れる。 | 5% | <input type="checkbox"/> |
| <p>自社の実状に応じてフォーマットの対策・数値をアレンジしていただいて結構です。</p> | | | |
| メンテナンスや日々の節電努力が大切ですよ | | | |
| 照明 | ・昼休みなどは完全消灯を心掛ける。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・4分の1の照明を従来型蛍光灯からHf蛍光灯に交換する。 <small>（従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やLED照明に交換する。 （従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形LED照明に交換した場合、約40%消費電力削減。）</small> | | <input type="checkbox"/> |
| コンセント 動力 | ・ハロゲンヒーター等の暖房機器を個人で使用 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・温水洗浄便座 ・電気式給湯 | 自社の実状に応じてフォーマットの対策・数値をアレンジしていただいて結構です。 | <input type="checkbox"/> |
| 空調 | ・自動販売機の管理者の協力の下、適切な温度設定等を行う。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・ロードヒーティングやルーフヒーティング等の融雪用機器は積雪状況に応じて手動による制御を行う等により、可能な限り不要な運転を抑制する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・テナントは空調のスイッチを切り、ビルオーナーはビル全体が適切な温度になるように調整を行うなど、適切な温度管理を行う。（次項参照） | | <input type="checkbox"/> |
| | ・使用していないエリアは空調を停止する。 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ・室内のCO ₂ 濃度の基準範囲内で、換気ファンの一定時間の停止、または間欠運転によって外気取入れ量を調整する（外気導入による負荷を減らすため）。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・夕方以降はブラインド、カーテンを締め、暖気を逃がさないようにする。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・熱源機（ガス熱源は除く）の温水出口温度を低めに設定し、熱源機ヒートポンプ等の動力を削減する。 | | <input type="checkbox"/> |
| | ・空調機の一斉の起動を避ける。（運転時間） | | <input type="checkbox"/> |
| | ・フィルターを定期的に清掃する。（） | | <input type="checkbox"/> |
| <p>本計画に盛り込む節電メニューを選びましょう（✓）。 ※基本アクションはできるだけ盛り込みましょう。 ※実施できないメニューを盛り込む必要はありません。</p> | | | |

▲6%以上を目指した節電の取組例

オフィスビルの場合

- ・ 執務エリアの照明を半分程度間引き … ▲ 16%
 - ・ 離席時等におけるOA機器のスタンバイモードへの切り替えを徹底 … ▲ 5%
- = 合計 ▲21%

ドラッグストア(卸・小売店)の場合

- ・ 店舗の照明を4分の1程度間引き … ▲ 10% (≒▲19%×1/2)
 - ・ 使用していないエリアの消灯を徹底 … ▲ 4%
- = 合計 ▲14%

食品スーパーの場合

- ・ 店舗の照明を1/4程度間引き … ▲ 6%
 - ・ 業務用冷凍・冷蔵庫の台数を限定、
冷凍・冷蔵ショーケースの消灯、
凝縮器の洗浄 … ▲ 6%
- = 合計 ▲12%

シティホテル(ホテル・旅館)の場合

- ・ 客室以外の照明を半分程度間引き … ▲17%

学校(小中高)の場合


- ・ 教室、職員室、廊下等の照明を3割程度間引きする … ▲11%
(≒▲15%×3/4)

冬の節電<「でんき予報」と緊急時のお願い>

■でんき予報のご案内

でんき予報を参考にして頂き、オレンジ・赤となった場合には、一層の節電にご協力をお願い致します。


■ほくでんホームページ「でんき予報」

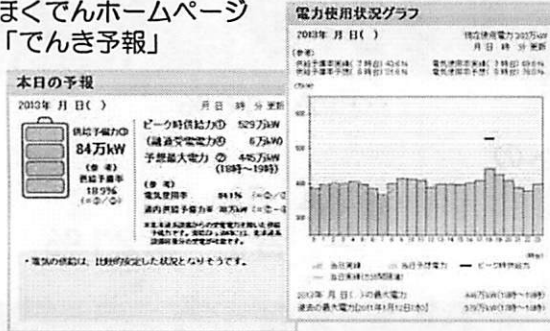

でんき予報(供給予備力)の凡例



■緊急時の一層の節電のお願い

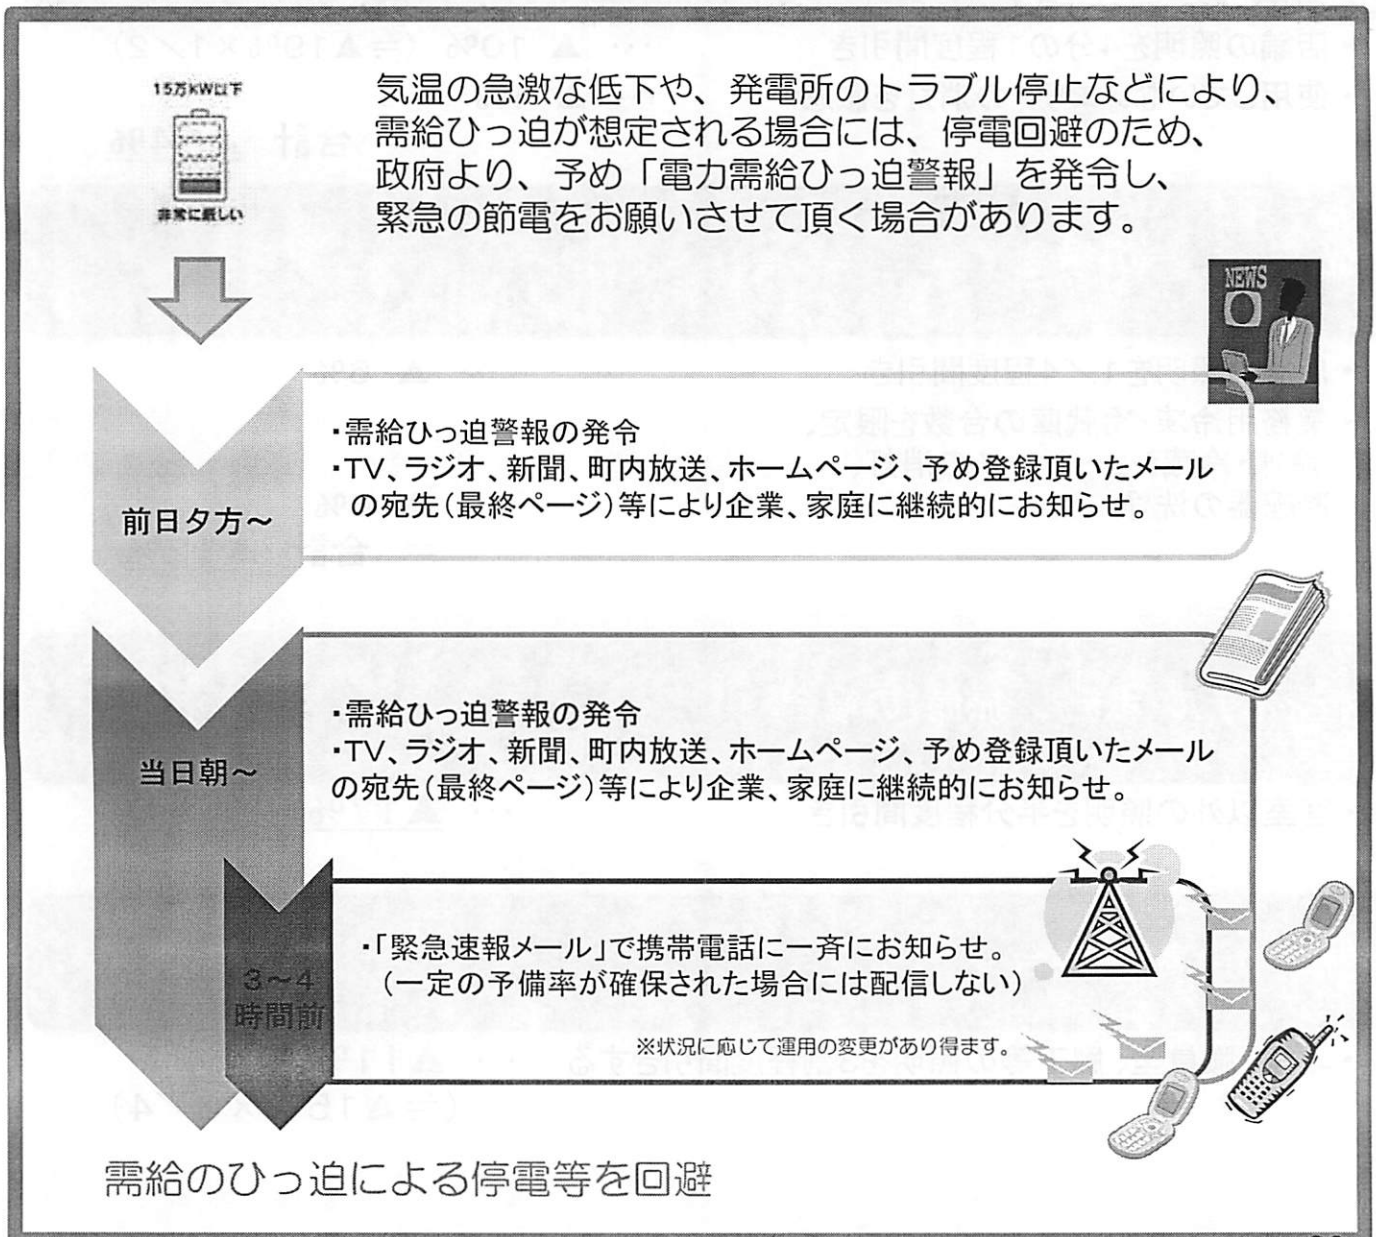

冬の節電＜節電・電力需給に関する情報等＞

節電・電力需給に関する情報等

■節電・電力需給に関する情報をwebでご紹介しています

政府の節電ポータルサイト「節電.go.jp」

<http://www.setsuden.go.jp>

経済産業省ホームページ

<http://www.meti.go.jp/setsuden/index.html>

■「需給ひっ迫お知らせサービス」への登録をお願いいたします。

万一、電力需給のひっ迫が予想される場合に、
携帯電話・スマートフォンにお知らせします。登録をお願いいたします。

〔携帯電話〕右のQRコードまたは<http://mail.setsuden.go.jp>にアクセス

〔スマートフォン〕App StoreまたはGoogle Playにアクセスし、“節電アクション”で検索

※QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

※App Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。

※Google、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。



■節電・省エネに関する出張説明会等のご案内

地方自治体や公的な組織、民間の業界団体などが参加費無料で開催する節電・省エネに関する説明会に、節電・省エネの専門家を無料で派遣する「無料講師派遣」を実施しています。

また、工場やオフィスビル等における無料の節電・省エネ診断を行う「無料節電診断」「無料省エネ診断」も実施しています。

対象事業者・申込方法等については、節電・省エネ診断等に関するポータルサイト <http://www.shindan-net.jp/>をご確認下さい。

■節電・電力需給に関するお問い合わせはこちら

経済産業省 03-3501-1511(代表)

北海道経済産業局 011-709-2311(内2712) 電力事業課